Gruppo di misura esistente dell'ente distributore di energia elettrica per fornitura B.T. trifase 400V+N

POTENZA MASSIMA ASSORBITA PREVISTA: 50kW

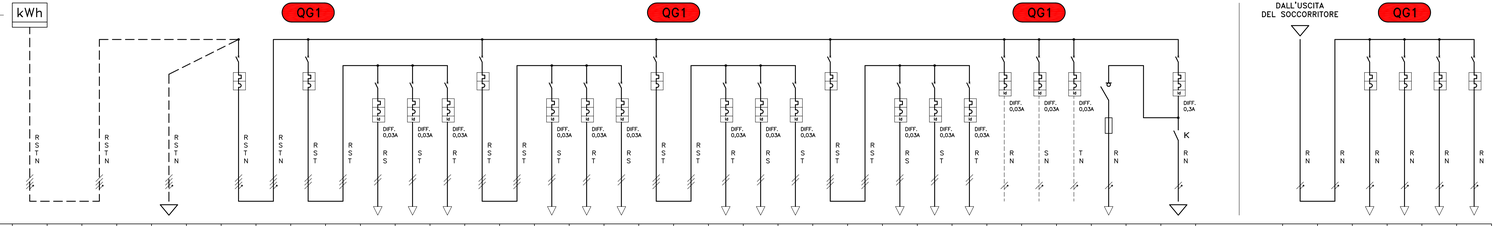

INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE

INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO

PORTAFUSIBILI SEZIONABILE

K — CONTATTORE 2NA 230V 40A BOBINA 230Vca COMPLETO DI TEMPORIZZATORE PER RITARDO ALL'ECCITAZIONE REGOLABILE

QG1

QUADRO ELETTRICO GENERALE 1 (ILLUMINAZIONE CAMPO DA CALCIO)

| | | |